

ESTE PRODUCTO ES PROPIEDAD DE MEI, S.A. DE C.V., POR TANTO SE PROHIBE LA PRODUCCION TOTAL O PARCIAL A TRAVEZ DE CUALQUIER MEDIO, SI NO ES AUTORIZADA POR EL AUTOR, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SERAN PENALIZADOS DE ACUERDO A LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR

PLANTA O EQUIPO.

BASTIDOR DE DISTRIBUCION DUAL 2x75xNA

No.ESP.

DDI. 100-9SS-1

TITULO.

IDENTIFICACIONES DEL SISTEMA

MEI

ARCHIVO.  
DDI. RED

PLANO DE REF.: 94V

REVISO

DISCO : RED

E.C.M.

REVISIONES

| No. | POR         | FECHA      |
|-----|-------------|------------|
| a   | PLANO NUEVO | 2008-10-15 |
|     |             |            |
|     |             |            |

BASTIDOR DE DISTRIBUCION DUAL  
N.ESP.100-9SS

ENTRADA DE C.D.  
NEGATIVA "SISTEMA A"

SISTEMA "A"

SISTEMA "B"

ENTRADA DE C.D.  
NEGATIVA "SISTEMA B"

ENTRADA DE C.D.  
POSITIVA "SISTEMA A"

124-3ED

ENTRADA DE C.D.  
POSITIVA "SISTEMA B"

TERMINALES  
DE ALARMA

DISTRIBUCION  
SIST."A"

DISTRIBUCION  
SIST."B"

857mm (33.750)

VISTA FRONTAL

ACCESO DE CABLES  
PARA CONEXION  
DEL CLIENTE


124-3EE

2134mm (84.000)

2446mm (96.281)

518mm (20.406)


VISTA LATERAL DER.

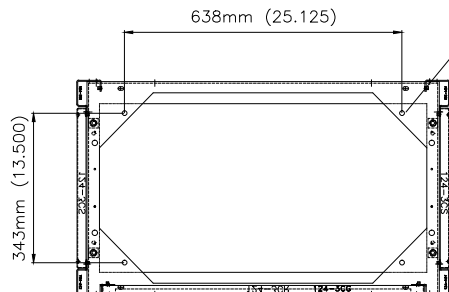

VISTA INFERIOR

4 PERFORACIONES  
DE ø 7/16\"/>

NOTA:  
SE RECOMIENDA INSTALAR EL BASTIDOR (ES)  
A UNA DISTANCIA MINIMA DE 0.50m  
RESPECTO A LA PARED O MUROS PARA  
PERMITIR EL FACIL ACCESO PARA SERVICIO,  
VENTILACION,Y/O MANTENIMIENTO



NOTA: ACOTACIONES EN  
mm. (PULGADAS)